


Stavový diagram systémových alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Stavový diagram systémových alarmov znázorňuje všetky prípustné stavy objektov typu *Alarm* a prechody medzi nimi. Je zobrazený na nasledovnom

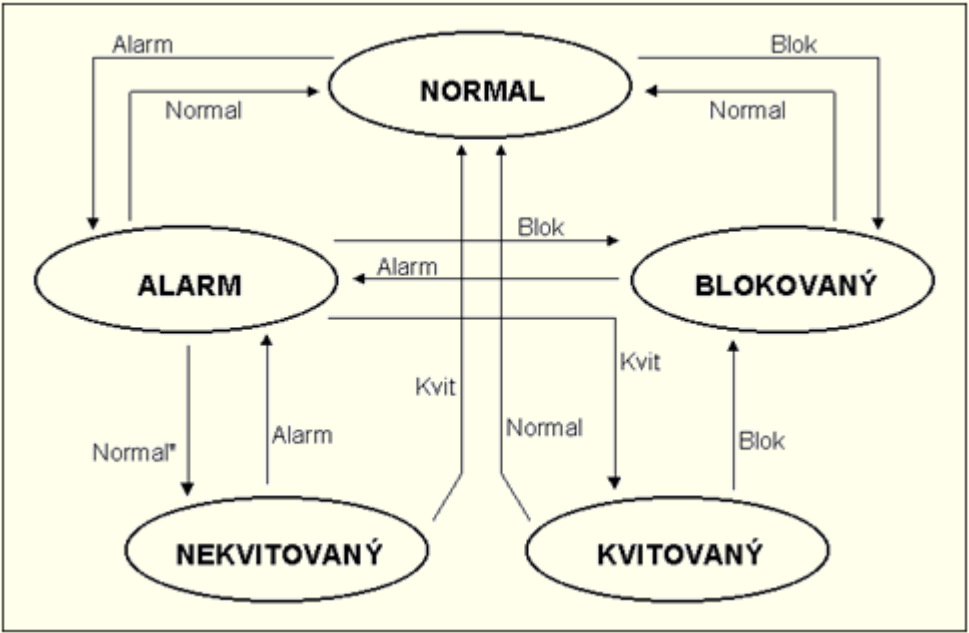

obrázku.

Normal	Podmienka pre zánik alarmu nadobudla platnosť. Ak nebola definovaná, tak zanikla platnosť podmienky pre vznik alarmu.
Normal*	Prechod do stavu Nekvitovaný nastane, ak bol objekt alarm pri konfigurácii definovaný ako povinne kvitovaný.
Alarm	Podmienka pre vznik alarmu nadobudla platnosť.
Blok	Alarm bol zablokovaný obsluhou.
Kvit	Alarm bol potvrdený (kvitovaný) obsluhou.