


Stavový diagram systémových alarmov (D2000)

Stavový diagram systémových alarmov znázorňuje všetky prípustné stavy objektov typu *Alarm* a prechody medzi nimi. Je zobrazený na nasledovnom obrázku.

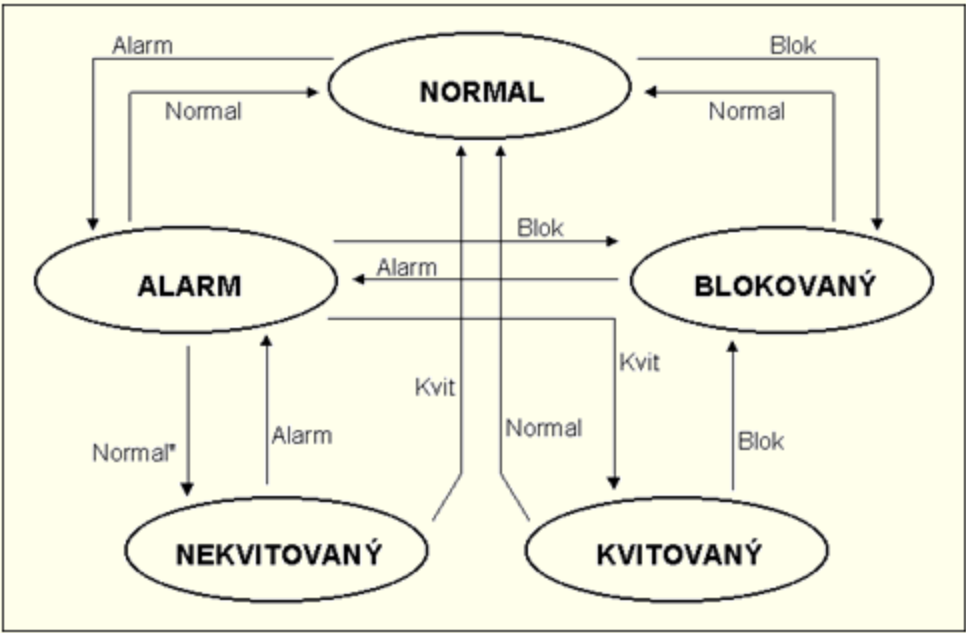

Normal	Podmienka pre zánik alarmu nadobudla platnos. Ak nebola definovaná, tak zanikla platnos podmienky pre vznik alarmu.
Normal*	Prechod do stavu Nekvitovaný nastane, ak bol objekt alarm pri konfigurácii definovaný ako povinne kvitovaný.
Alarm	Podmienka pre vznik alarmu nadobudla platnos.
Blok	Alarm bol zablokovaný obsluhou.
Kvit	Alarm bol potvrdený (kvitovaný) obsluhou.