

Umiestnenie konfiguraných parametrov

Konfigurané parametre sú umiestnené podá operaného systému, na ktorom beží aplikovaný server.

- **APPL_NAME** – Meno aplikácie
- **APPL_DIR** – Adresár aplikácií
- **INSTALL_DIR** – Inštalovaný adresár

[Parametre pre platformu MS Windows](#)

[Parametre pre platformu Linux](#)

Poznámka: Na synchronizáciu konfiguratej databázy SBS servera pri jeho pripájaní k HOT serveru je nutné nakonfigurovať [DSN konfiguratej databázy SBS servera](#).

Parametre pre platformu MS Windows

Všetky parametre, ktoré nie sú zviazané s aplikáciou a sú potrebné pre beh aplikácie sa nachádzajú v systémových registroch na pozícii: **[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\D2000V70]**.

```
"InstallDir"="C:\\D2000\\D2000.E70"
"AppDir"="C:\\D2000\\D2000.V70"
"Log_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"Debug_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"Perf_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"IPMask"="255.255.0.0"
"IPAddr1"="10.12.01.1"
"IPAddr2"="10.12.65.1"
```

Parametre IPAddr1 a IPAddr2 sú bližšie popísané v asti [Konfigurácia redundantnej skupiny](#).


Ostatné parametre pre server zviazané s aplikáciou sa nachádzajú v systémových registroch na pozícii: **[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\D2000V70\cfg_APPL_NAME\KERNEL]**

a parameter pre nastavenie RDS na pozícii:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\D2000V70\cfg_APPL_NAME\KERNEL.Redundancy]

```
"State"="SBS"
"GroupName"="Redundancy_Group_Name"
"Priority"=dword:00000001
"KernelName"="Unique_Kernel_Name"
"RD_TIMEOUT_iElection"=dword:00000005
"RD_TIMEOUT_iWaitingHot"=dword:00000014
"RD_TIMEOUT_iWaitingReadyHot"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iStartingKernelToSBS"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iStartingKernelToHOT"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitForHot"=dword:00000014
"RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitAnsConn"=dword:00000003
"NetCheck_Ping1"="IP_Address1"
"NetCheck_Ping2"="IP_Address2"
"NetCheck_Ping_TIME_OUT"=dword:00001000
```

Vloženie aplikácie do redundantnej skupiny je možné aj pomocou procesu D2000 Application Manager. V zozname aplikácií stlať nad vybranou aplikáciou pravé tlačidlo myši, zobrazí sa menu a vyberte "Add to Redundancy".

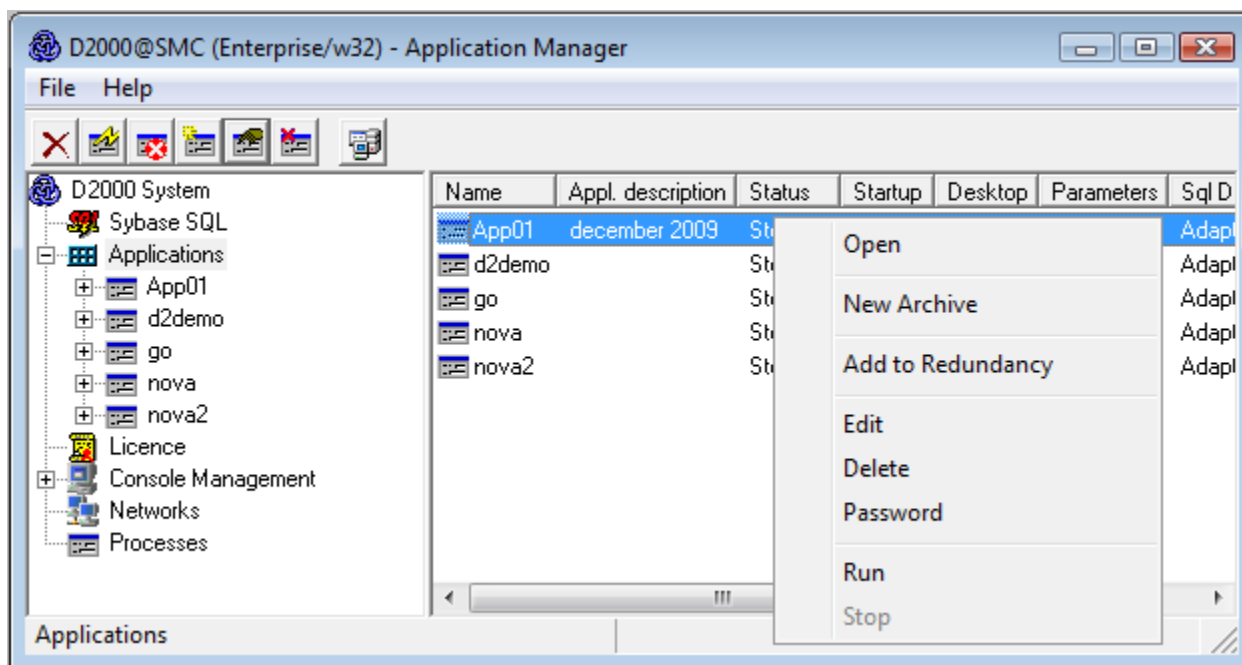

Parametre pre chod aplikácie je následne možné editovať v prostredí D2000 Application Manager-a.

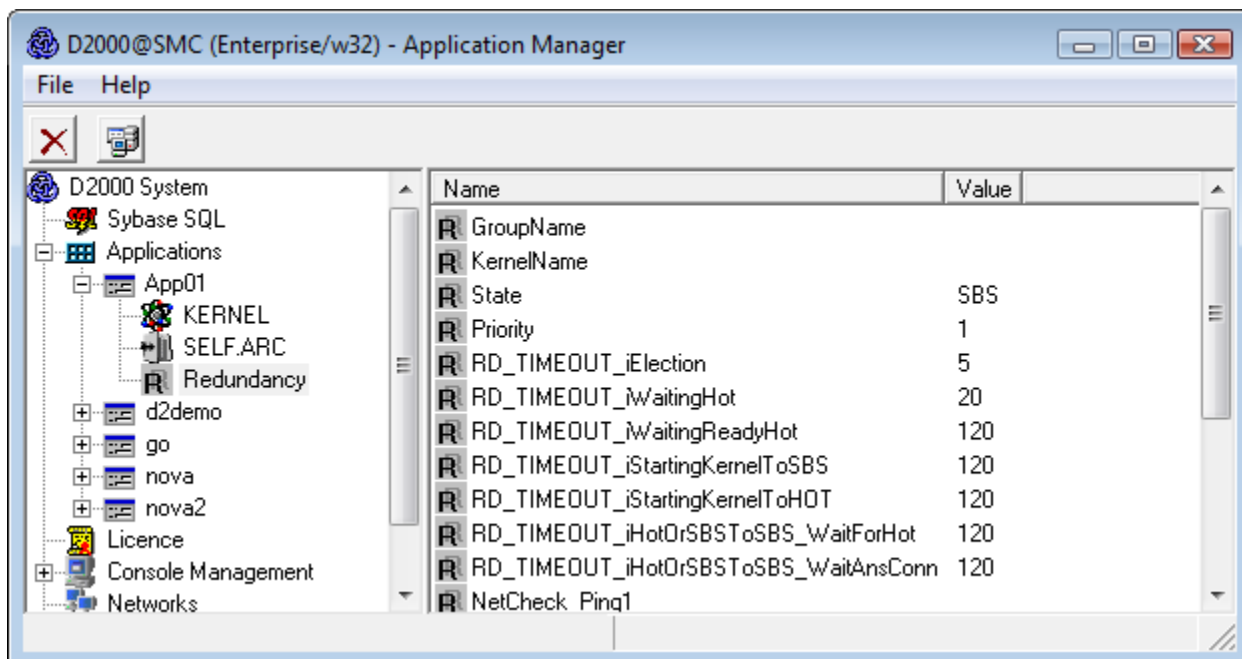

Parametre pre platformu Linux

Parametre pre inštanciu D2000 sú uložené v súbore [instance.properties](#).

Potrebné sú tieto parametre:

instance.properties

```
IPAddr1 = aa.bb.cc.dd # primárna IPv4 adresa servera  
IPAddr2 = ee.ff.gg.hh # sekundárna IPv4 adresa servera (alebo prázdna hodnota, ak server má len jedno sieové  
rozhranie)  
IPMask = ii.jj.kk.ll # maska siete, vášinou 255.255.0.0 alebo 255.255.255.0
```

Parametre pre D2000 aplikáciu sú uložené v súbore [application.properties](#) v adresári aplikácie.

Potrebné sú tieto parametre:

```
Kernel.Redundancy.GroupName = GROUP_NAME # meno redundantnej skupiny  
Kernel.Redundancy.KernelName = KERNEL_NAME # meno D2000 kernela, musí by jedinené v rámci redundantnej skupiny  
Kernel.Redundancy.State = SBS  
Kernel.Redundancy.Priority = 1  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iElection = 7  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iWaitingHot = 10  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iWaitingReadyHot = 120  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iStartingKernelToSBS = 120  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iStartingKernelToHOT = 120  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitForHot = 10  
Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitAnsConn = 20  
  
# NetCheck_Ping  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping1 = 10.12.01.2  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping2 = 10.12.65.2  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping3 = 10.12.01.253  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping4 = 10.12.65.253  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping5 = 10.12.01.254  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping6 = 10.12.65.254  
  
Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping_TIME_OUT = 3000
```



Súvisiace stránky:

[Konfigurácia redundantnej skupiny \(Server\)](#)