


Tla konfiguranej dokumentácie

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkčný !!!

Konfiguraná dokumentácia predstavuje súhrnný prehľad najdôležitejších konfigurovaných parametrov vybratých objektov systému D2000.

Tla konfiguranej dokumentácie sa realizuje prostredníctvom textového editora Microsoft Word. Po výbere položky **Tla dokumentácie** z ponuky **Nástroje** sa otvorí nasledujúce dialógové okno.

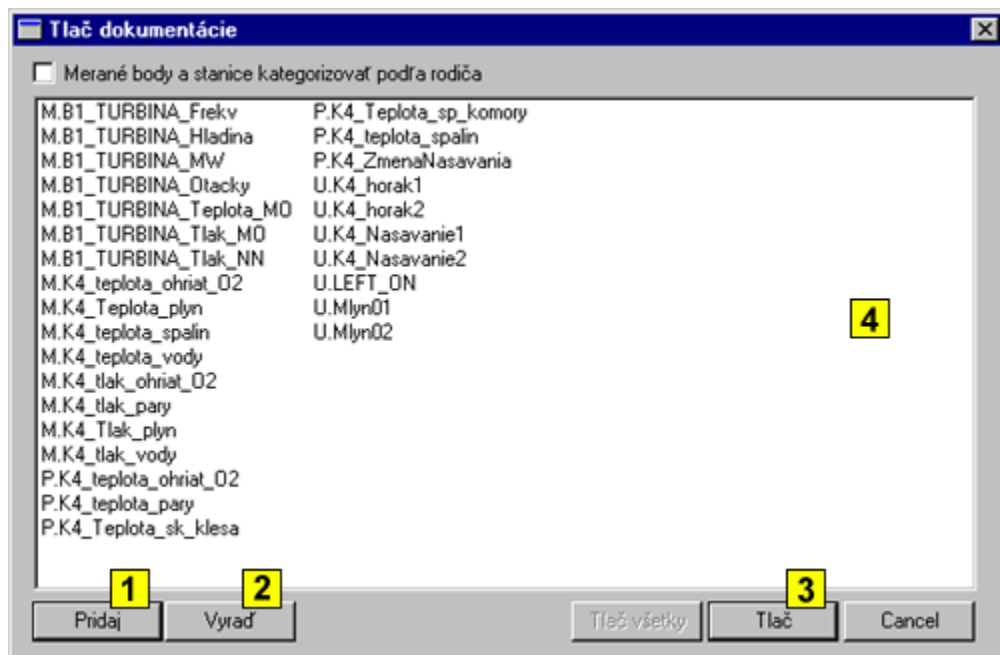

1	Pridanie objektov do zoznamu pre tla.
2	Vyradenie oznaených objektov zo zoznamu.
3	Štart tlae konfiguranej dokumentácie objektov zaradených v zozname.
4	Zoznam všetkých objektov pridaných pomocou tlačidla Pridaj.

Stlačením tlačidla **Pridaj** sa otvorí okno výberu objektov, ktoré umožňuje pridať požadované objekty do zoznamu pre následnú tlač dokumentácie. Naopak tlačidlo **Vyra** vyradí oznaené objekty zo zoznamu.

Po stlačení tlačidla **Tla**, proces **D2000 SysEdit** otvorí editor Microsoft Word, v ktorom automaticky vygeneruje nový dokument. Tento dokument obsahuje zoznam konfigurovaných parametrov vybratých objektov. Vytvorený dokument je možné samozrejme alej upravovať, uložiť, vytlačiť a pod.

Vygenerovanie dokumentácie pre všetky objekty sa vykoná pomocou tlačidla **Tla všetky**.

Poznámka: Objekty typu **Meraný bod** a **Stanica** je možné pri tlači kategorizovať podľa rodiča - vďaka **Merané body a stanice kategorizovať podľa rodiča**.