


Zmena rodiovského objektu

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkčný !!!

Každý objekt systému D2000 má v rámci objektovej architektúry priradeného svojho rodia. Rodiovský objekt sa definuje pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF alebo D2000 SysEdit. Off-line konfigurátor - D2000 SysEdit umožňuje zmeni pre vybraté objekty ich rodia. Tento zásah do systému naopak proces D2000 CNF neumožňuje.

Po výbere položky Zmena rodia z ponuky Objekty sa otvorí nasledujúce dialógové okno.

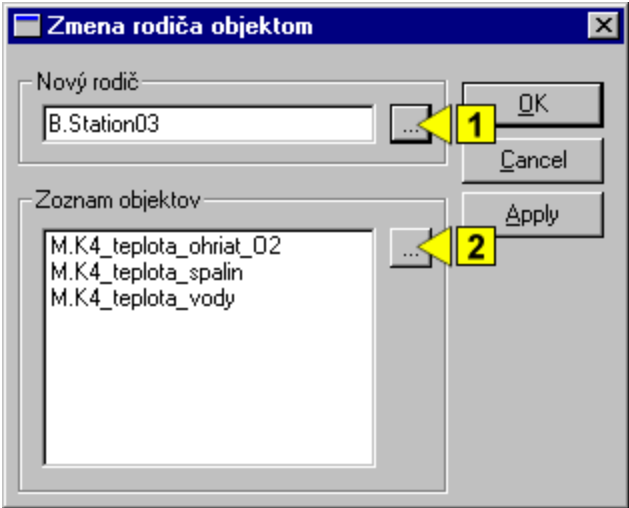

1	Výber nového rodia pre vybraté objekty.
2	Výber objektov, ktorým je potrebné zmeni rodia.

Nový rodi

Meno nového rodiovského objektu pre všetky vybraté objekty zobrazené v zozname Zoznam objektov. Po stlačení tlačidla napravo od vstupného políka (1) sa otvorí zoznam objektov systému D2000 umožňujúci výber rodia.

Zoznam objektov

Zoznam objektov, ktorým bude priradený nový rodiovský objekt podľa položky Nový rodi. Rodia je možné meni len pre objekty niektorých typov. Prehľad týchto objektových typov zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Typ objektu	Typ rodiovského objektu
Archivovaná hodnota	Proces D2000 Archiv (*.ARC)
Event	Proces D2000 Event Handler (*.EVH)
Linka	Proces D2000 KOM(*.KOM)
Logická skupina	Objekt typu Logická skupina alebo objekt LOGGROUPS (typu Systém)
Meraný bod	Objekt typu Stanica
Počítaný bod	Proces D2000 Calc (*.CLC)
Stanica	Objekt typu Linka
Užívateľská premenná	Objekt USER_VAR(typu Systém) alebo process D2000 Event Handler (*.EVH)
Vzdialený objekt	Proces D2000 GateWay Client (*.GTW)

Zmena rodiovského objektu pre zvolené objekty sa vykoná stlačením tlačidla Apply.