


Kotol

Vizualizácia kotla

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov kotla sú reprezentované rôznymi parametrami. Ich význam je zrejmý z popisu. Tieto parametre umožňujú variabilné nastavenie zobrazenia potrebných sledovaných parametrov kotla, podľa aktuálnych podmienok. Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

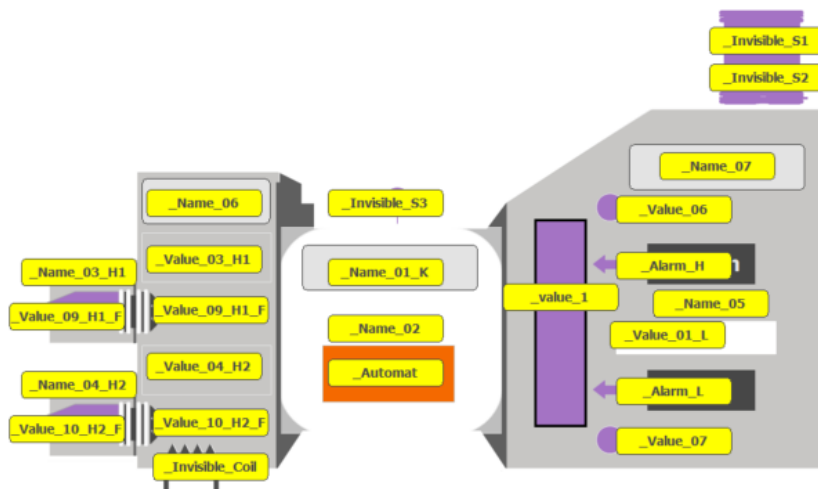

_Alarm_H

- Typ Boolean
- Výstraha limit H hladina

_Alarm_L

- Typ Boolean
- Výstraha limit L hladina

Automat

- Typ Boolean
- Automatická prevádzka

Invisible_Coil

- Typ Boolean
- Viditenos vyhrievacieho telesa

_Invisible_S1

- Typ Boolean
- Nastavenie viditenosti asti komín S1

Invisible_S2

- Typ Boolean
- Nastavenie viditenosti asti komín S2

Invisible_S3

- Typ Boolean
- Nastavenie viditenosti asti merania S3

Name_01_K

- Typ Text
- Kotol 1 - Oznaenie kotla

Name_02

- Typ Text
- Žiadaná hodnota

_Name_03_H1

- Typ Text
- Oznaenie horáku .1

_Name_04_H2

- Typ Text
- Oznaenie horáku .2

_Name_05

- Typ Text
- Popis meranej veliiny

_Name_06

- Typ Text
- Popis asti kotla - Prehrieva

_Name_07

- Typ Text
- Popis asti kotla - Ekonomizér

_Value_01_L

- Typ Real
- Hodnota napr. Hladina vody v bubne

_Value_03_H1

- Typ Real
- Hodnota otvorenie Horáku H1 %

_Value_04_H2

- Typ Real
- Hodnota otvorenie Horáku H2 %

_Value_06

- Typ Boolean
- Výstraha hladina v bubne MAX

_Value_07

- Typ Boolean
- Výstraha hladina v bubne MIN

_Value_08

- Typ Boolean
- Zobrazenie hodnoty 08

_Value_09_H1_F

- Typ Boolean
- Vizualizácia horák .1 CHOD

_value_1

- Typ Real
- Hladina vody v bubne - vodoznak

_Value_10_H2_F

- Typ Boolean
- Vizualizácia horák .2 CHOD

_Value_Max

- Typ Integer

_Value_Min


- Typ Integer

_Value_Requested

- Typ Real
- Požadovaná hodnota napr. % horák, výkon..

Prezentácia kotla v reálnej schéme s typickými parametrami.

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

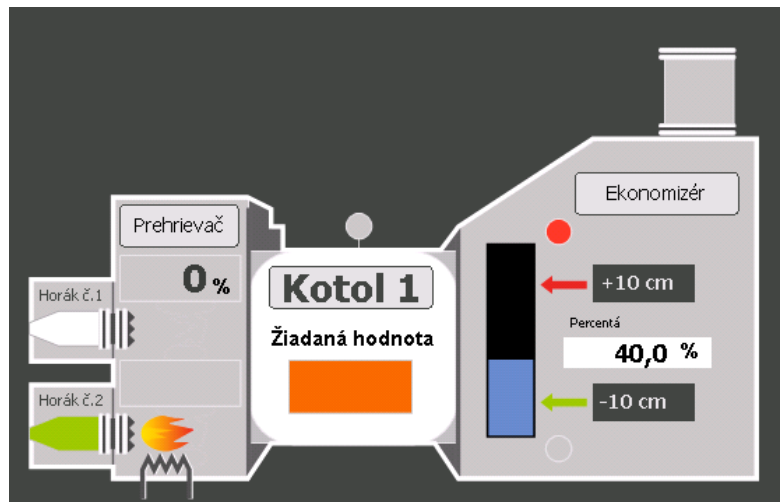

Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)