


# Tla konfiguranej dokumentácie

!!! UPOZORNENIE: Od verzie 7.2 proces D2000 SysEdit nie je funkčný !!!

Konfiguraná dokumentácia predstavuje súhrnný prehľad najdôležitejších konfigurovaných parametrov vybraných objektov systému D2000.

Tla konfiguranej dokumentácie sa realizuje prostredníctvom textového editora Microsoft Word. Po výbere položky **Tla dokumentácie** z ponuky **Nástroje** sa otvorí nasledujúce dialógové okno.

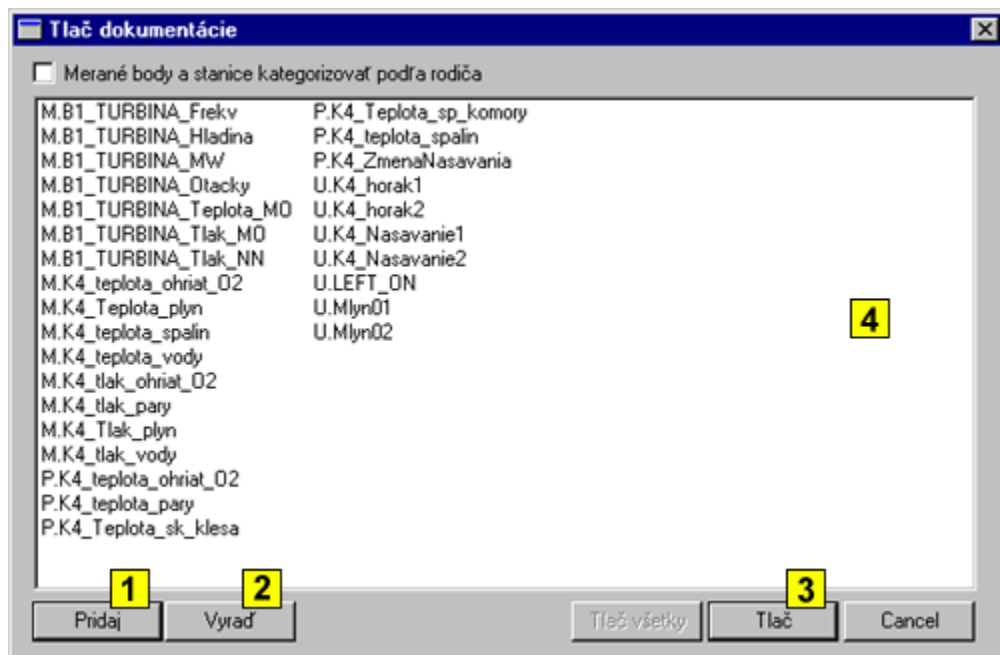

1	Pridanie objektov do zoznamu pre tla.
2	Vyradenie oznaených objektov zo zoznamu.
3	Štart tlae konfiguranej dokumentácie objektov zaradených v zozname.
4	Zoznam všetkých objektov pridaných pomocou tlačidla Pridaj.

Stlačením tlačidla **Pridaj** sa otvorí okno výberu objektov, ktoré umožňuje prida požadované objekty do zoznamu pre následnú tla dokumentácie. Naopak tlačidlo **Vyra** vyradí oznaené objekty zo zoznamu.

Po stlačení tlačidla **Tla**, proces **D2000 SysEdit** otvorí editor Microsoft Word, v ktorom automaticky vygeneruje nový dokument. Tento dokument obsahuje zoznam konfigurovaných parametrov vybraných objektov. Vytvorený dokument je možné samozrejme alej upravova, uloži, vytlať a pod.

Vygenerovanie dokumentácie pre všetky objekty sa vykoná pomocou tlačidla **Tla všetky**.

**Poznámka:** Objekty typu **Meraný bod** a **Stanica** je možné pri tla kategorizova podľa rodia - voba **Merané body** a **stanice kategorizova podľa rodia**.