


Ovládanie procesných alarmov z ovládacieho okna objektu (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Obsluha výnimoných udalostí v monitorovanom procese)


Procesné alarmy možno ovláda aj prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý bol daný alarm definovaný. Príklad takéhoto okna je uvedený na

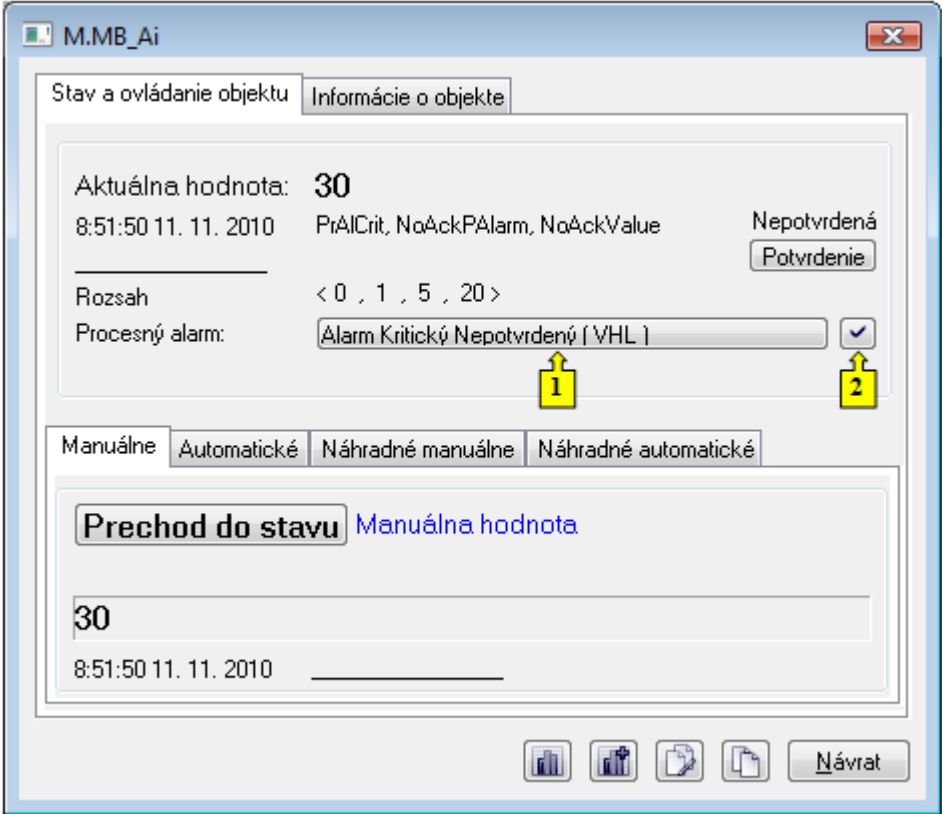

nasledujúcim obrázku.

1	Otvorenie okna na ovládanie aktuálneho procesného alarmu.
2	Potvrdenie procesného alarmu.

Tlačidlo na ovládanie procesného alarmu (1) obsahuje informáciu o stave procesného alarmu. Po jeho stlačení sa otvorí nasledujúce okno.

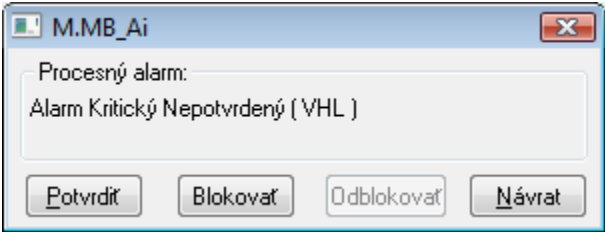

Potvrdi	Potvrdenie (kvitovanie) procesného alarmu.
Blokova	Blokovanie procesného alarmu.
Odblokova	Odblokovanie zablokovaného procesného alarmu.
Návrat	Zatvorenie dialógového okna.